


5.6.2. Essai n°2 : revêtement de sol PVC

Nature du revêtement de sol : PVC 3 mm (petit échantillon <1m²) en pose flottante

N° FDE :	22/0277
Réf. Essai :	Config A
N° Essai :	2
Date de l'essai :	22/06/22
Volume salle réception :	25 m³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	56,9
63	56,7
80	53,2
100	47,3
125	52,8
160	54,3
200	61,6
250	59,0
315	52,5
400	50,0
500	43,4
630	35,2
800	25,9
1000	15,0 (*)
1250	13,4 (*)
1600	9,3 (*)
2000	5,6 (*)
2500	4,6 (*)
3150	6,1 (*)
4000	7,6 (*)
5000	8,7 (*)
Classification ISO 717-2 (+)	
L' _{nT,w}	48 dB
C _{L100-2500}	2 dB
C _{L150-2500}	3 dB

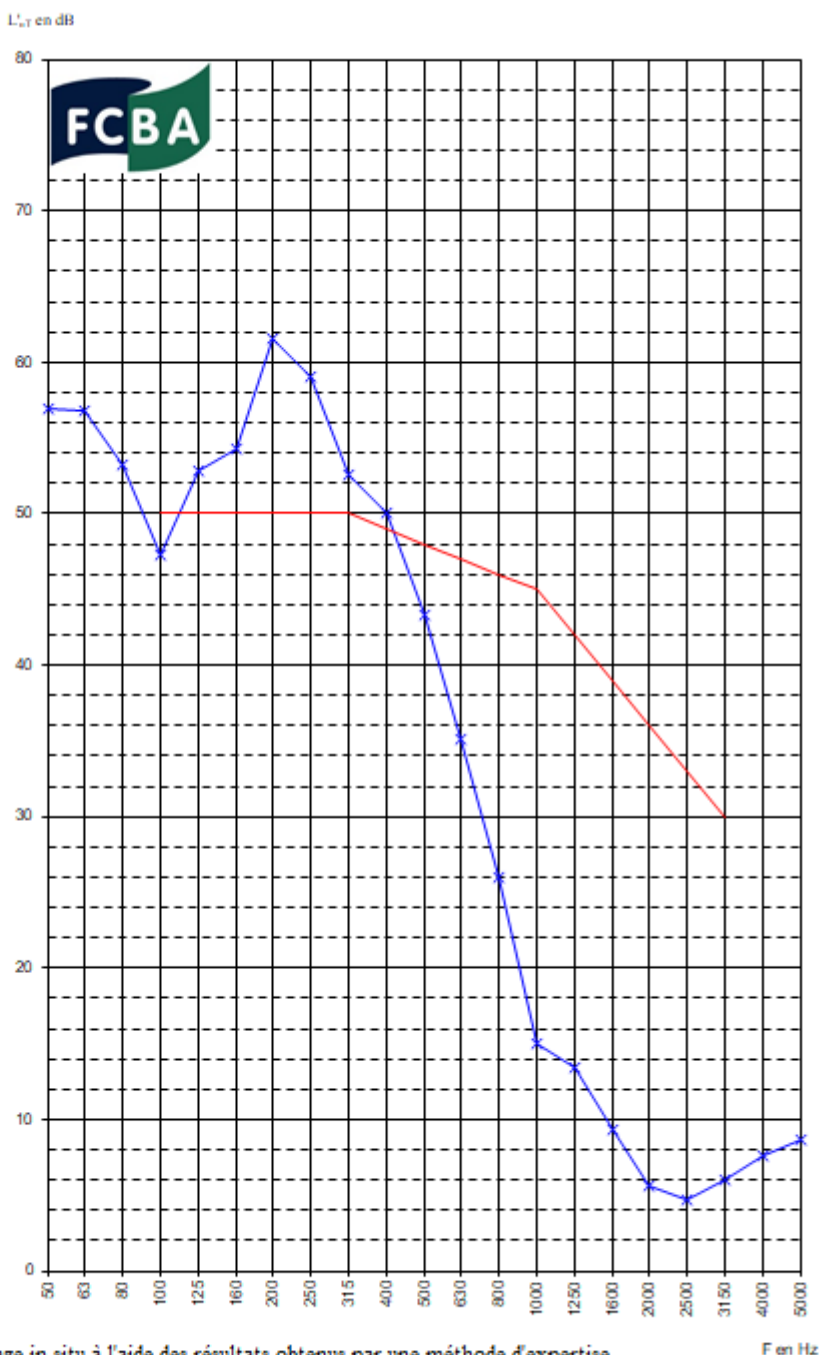

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise

(*) : Le niveau de pression mesuré est proche du niveau du bruit de fond ; Correction de 1,3 dB