


5.6.4. Essai n°4 : carrelage

Nature du carrelage : Grès émaillé 8 mm collé au mortier colle (petit échantillon <1m²)

N° FDE :	22/0277
Réf. Essai :	Config A
N° Essai :	4
Date de l'essai :	22/06/22
Volumé salle réception :	25 m³

Fréquence en Hz	L' _{nT} en dB
50	64,2
63	58,9
80	52,6
100	49,9
125	53,4
160	56,6
200	64,0
250	60,8
315	55,4
400	54,6
500	50,5
630	45,2
800	42,8
1000	40,4
1250	39,9
1600	38,0
2000	35,4
2500	34,5
3150	33,9
4000	28,0
5000	23,0
Classification ISO 717-2⁺	
L' _{nT,w}	51 dB
C _{L100-2500}	1 dB
C _{L150-2500}	4 dB

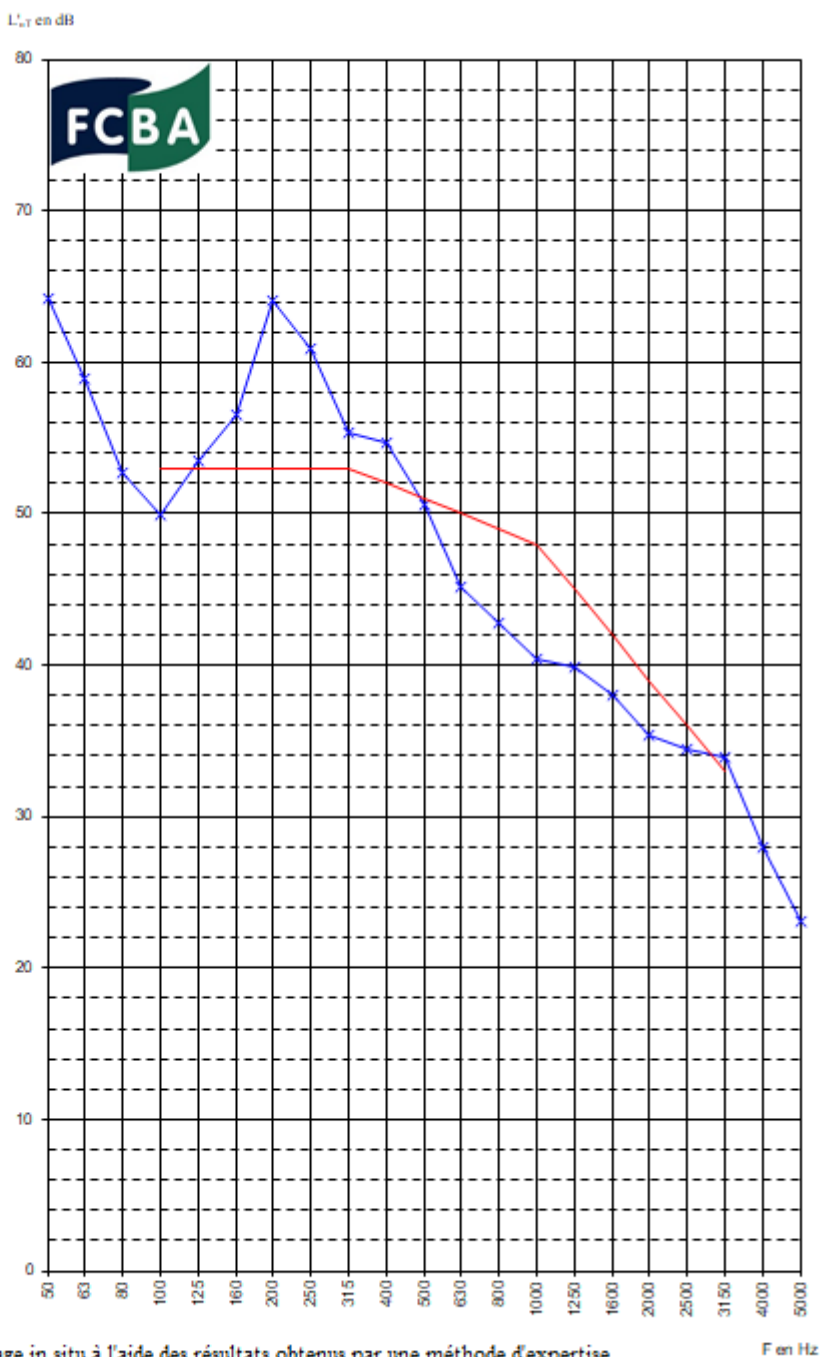

(+) : Evaluation fondée sur le mesurage in situ à l'aide des résultats obtenus par une méthode d'expertise